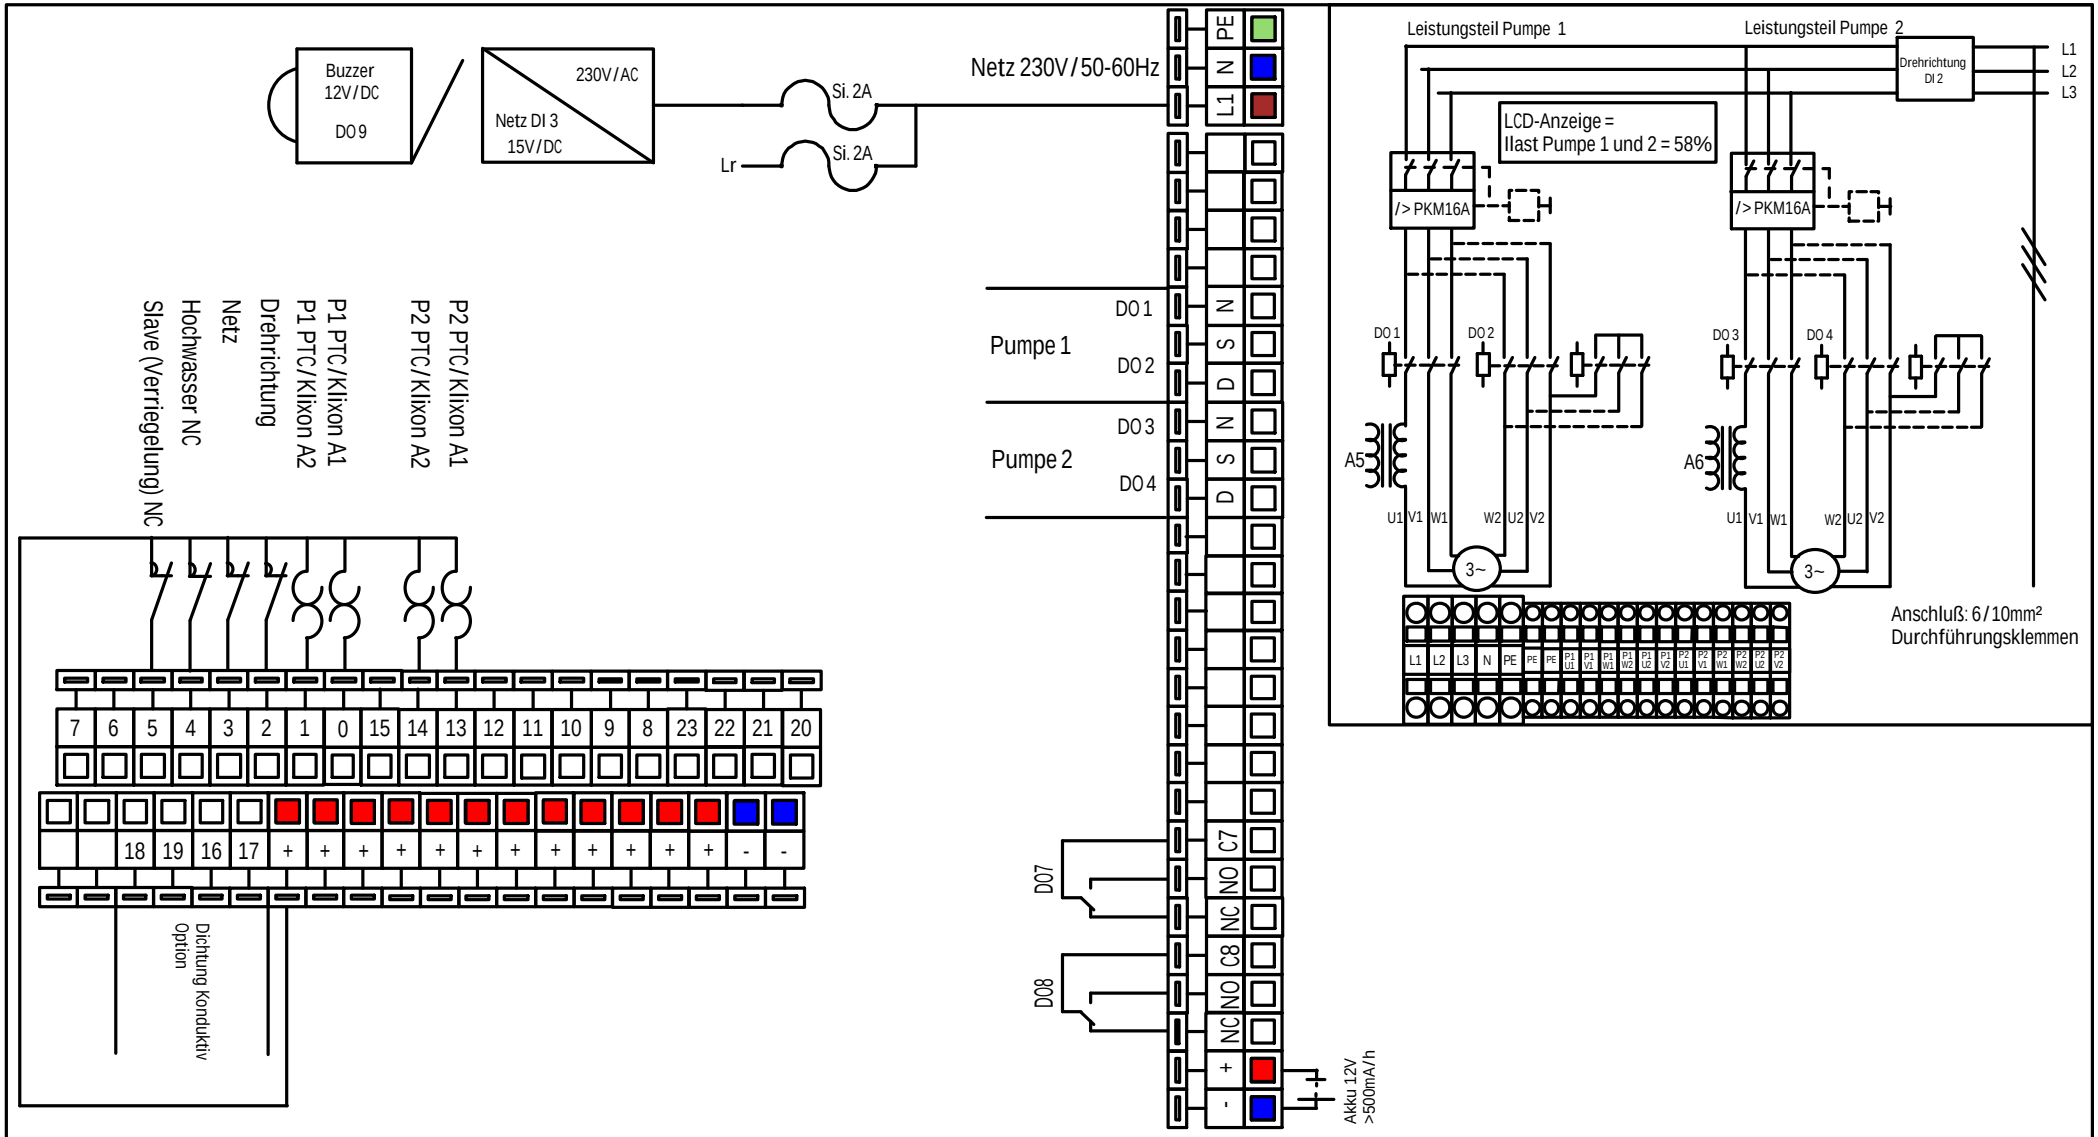

Digitale Ausgänge:	Digitale Eingänge:
DO 1 - 8	DI 0 - 23

Analogauswerter: Type AK2SW_DS025E 0-5V	OFFSETWERTE:	
Analogeingänge:	0%	100%
A5 = Strommessung Pumpe 1	0	255
A6 = Strommessung Pumpe 2	0	255
A7 = Drucksensor XFPM025 250cm	12	245
A8 = Option Externer Drucksensor 0,5-4,5VDC	6	255

DELAY (Verzögerungszeit):		
Pumpe	2 s	
N0	20 s	
Strom	5 s	
Flow	20 s	
Niveaueinstellung (CM):		
Drucksensorwert		250 cm
0	Pumpensumpfanpassung	0 cm
	EIN	AUS
N-	cm	cm
N1	70 cm	40 cm
N2	80 cm	50 cm
N+	90 cm	80 cm

FOLLOW UP (Nachlaufzeit):	
Pumpe	5 s
Autostart	★ 12 h
★bei 0h keine Überwachung	

Datenfernübertragung:	
PC-Modem	
Station-M.	
Handy 1	
Handy 2	
Handy 3	
Handy 4	

AMPERE (Voreinstellung)			
	ILast	ILast<	ILast>
Pumpe 1	8,51 A	1,25 A	1,25A
Pumpe 2	8,51 A	1,25 A	1,25A

Netz 400V/N/PE/Vorsicherung siehe Motorschutzschalteraufdruck

Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern

Klemmenplan PDSC400PKM16A2X

040602

Programm:
.....bin (Druckanlage 2 Pumpen)

® wüst